


2024年10月

2024.11.6 吉野宗宏

合成グラフ

1F 恒温1 [ID1602]... 1F 冷所2 [ID1601]... 1F 冷所1 [ID1600]... BF 治験管理室(室温) [...]
 1F 治験管理室(室温) [...] BF 恒温1 [ID1608]... BF 冷所3 [ID1607]... BF 冷所2 [ID1606]...
 BF 冷所1 [ID1605]...

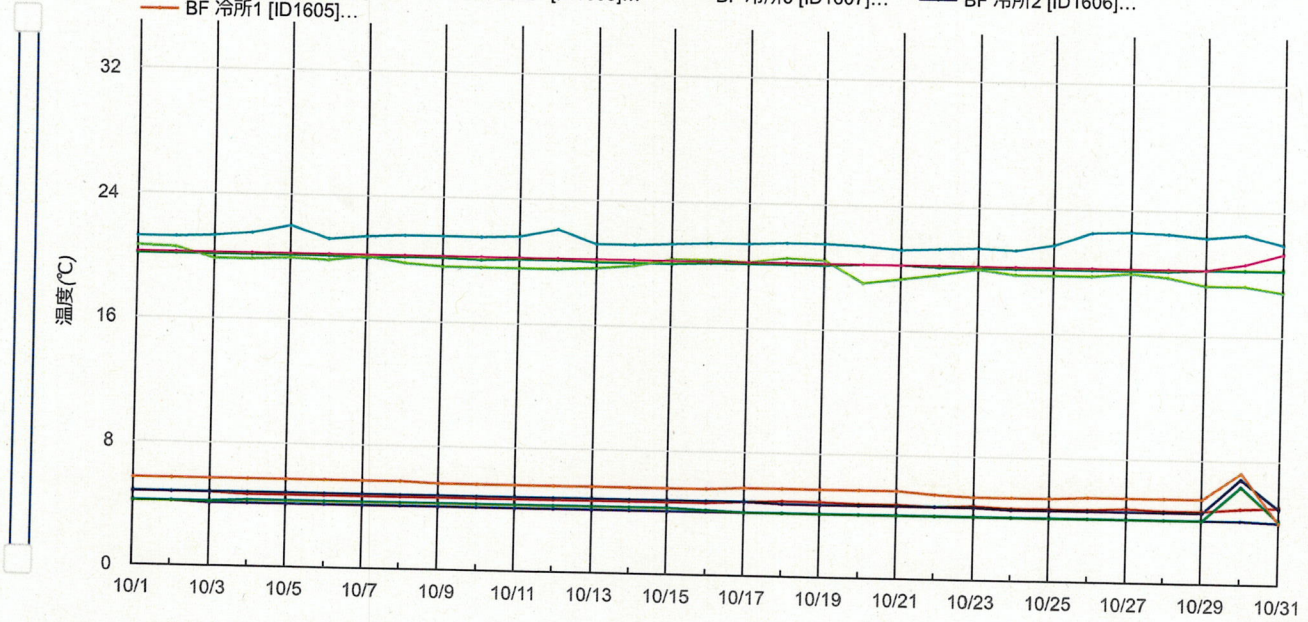

	最低	平均	最高	ラベル
温度[°C]	19.7	20.1	20.5	1F 恒温1 [ID1602]
温度[°C]	3.7	4.1	4.7	1F 冷所2 [ID1601]
温度[°C]	4.4	4.8	5.5	1F 冷所1 [ID1600]
温度[°C]	20.4	21.6	23.5	BF 治験管理室(室温) [ID1611]
温度[°C]	18.3	19.8	21.3	1F 治験管理室(室温) [ID1610]
温度[°C]	19.9	20.2	23.3	BF 恒温1 [ID1608]
温度[°C]	3.7	4.3	20.3	BF 冷所3 [ID1607]
温度[°C]	4.3	4.8	19.8	BF 冷所2 [ID1606]
温度[°C]	3.6	5.6	19.5	BF 冷所1 [ID1605]

↓
 冷蔵庫の設置場所変更のため、電源を切り
 設置場所変更後電源をつけた。

2024.11.6
 吉野宗宏