


2025年2月

2025.3.5

吉野 宗彦

合成グラフ ▼

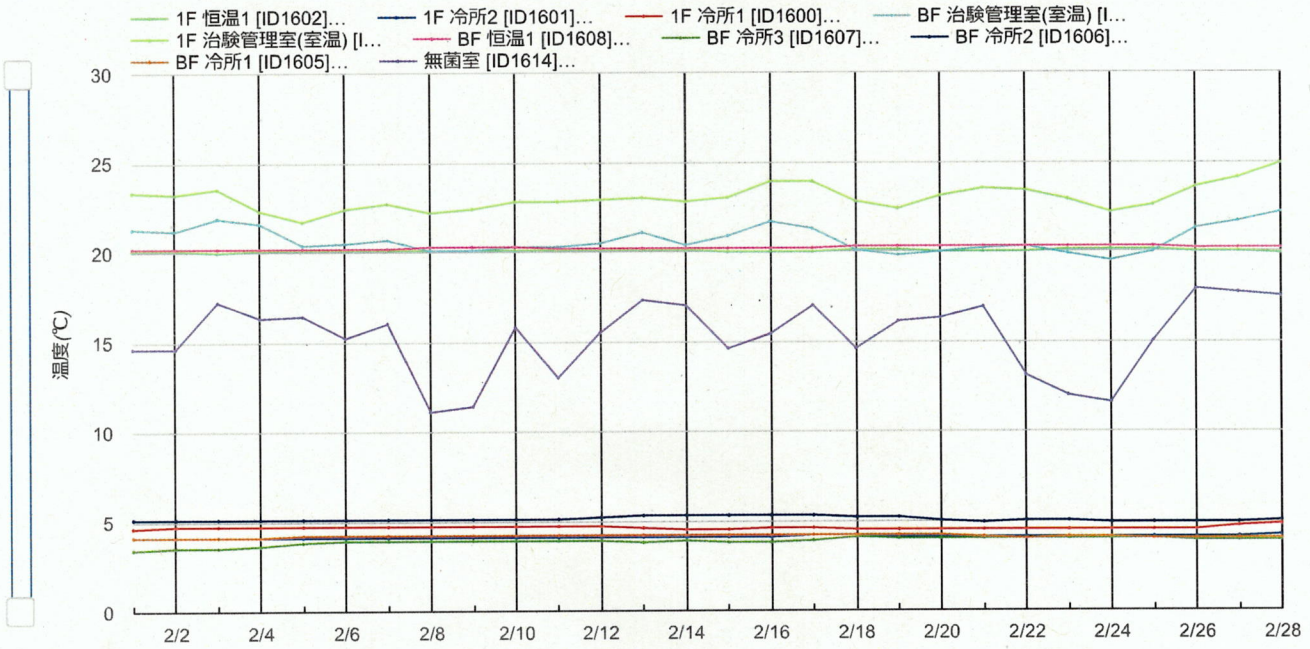

	最低	平均	最高	ラベル
温度[°C]	19.5	20.1	20.3	1F 恒温1 [ID1602]
温度[°C]	3.5	4.1	5.5	1F 冷所2 [ID1601]
温度[°C]	4.2	4.6	5.4	1F 冷所1 [ID1600]
温度[°C]	19.3	20.7	23.0	BF 治験管理室(室温) [ID1611]
温度[°C]	21.4	23.0	25.3	1F 治験管理室(室温) [ID1610]
温度[°C]	19.7	20.2	20.6	BF 恒温1 [ID1608]
温度[°C]	3.2	3.9	4.3	BF 冷所3 [ID1607]
温度[°C]	4.4	5.1	5.6	BF 冷所2 [ID1606]
温度[°C]	3.8	4.1	4.4	BF 冷所1 [ID1605]
温度[°C]	10.0	15.3	27.1	無菌室 [ID1614]