


2026年8月

2026/9/1 阿合突

合成グラフ

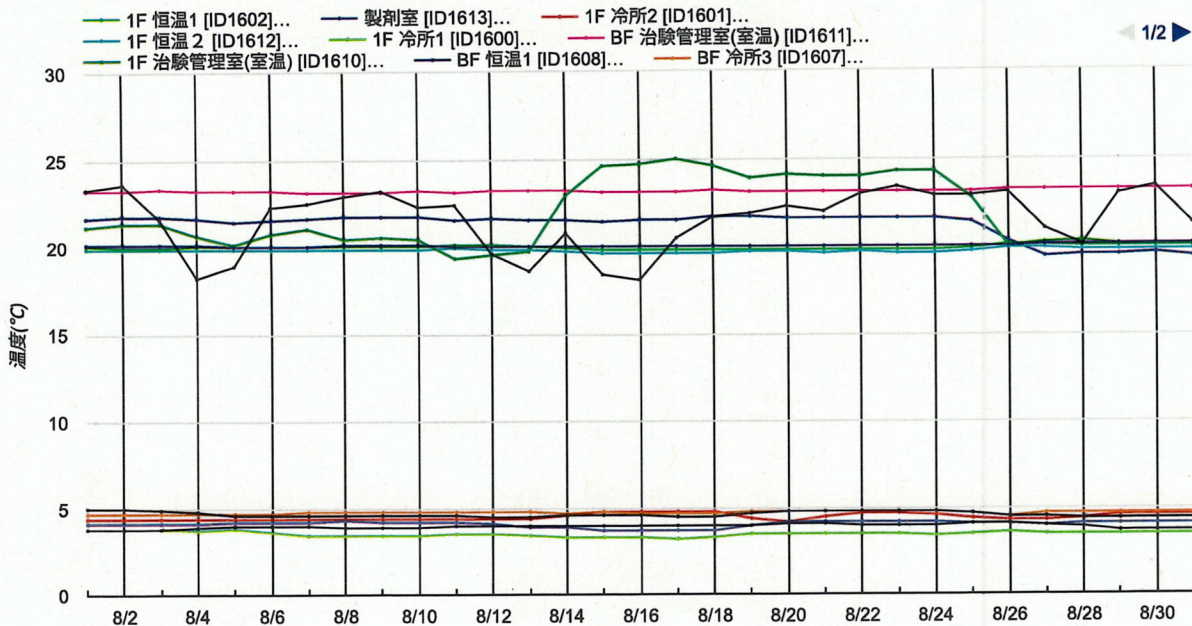

	最低	平均	最高	ラベル
温度[°C]	19.5	19.9	20.4	1F 恒温1 [ID1602]
温度[°C]	18.8	21.2	22.6	製剤室 [ID1613]
温度[°C]	4.0	4.5	5.4	1F 冷所2 [ID1601]
温度[°C]	19.4	19.7	20.2	1F 恒温2 [ID1612]
温度[°C]	2.7	3.5	4.0	1F 冷所1 [ID1600]
温度[°C]	22.8	23.2	23.6	BF 治験管理室(室温) [ID1611]
温度[°C]	19.1	21.8	25.3	1F 治験管理室(室温) [ID1610]
温度[°C]	19.7	20.0	20.4	BF 恒温1 [ID1608]
温度[°C]	3.9	4.7	4.9	BF 冷所3 [ID1607]
温度[°C]	3.6	4.1	4.8	BF 冷所2 [ID1606]
温度[°C]	3.9	4.6	5.1	BF 冷所1 [ID1605]
温度[°C]	3.4	3.9	4.4	BF 冷所4 [ID1615]
温度[°C]	15.6	21.6	24.1	無菌室 [ID1614]



2026/08

1日

3日

1週

2週

1月

1年