


2026年9月

2026/10/1

町台実

合成グラフ

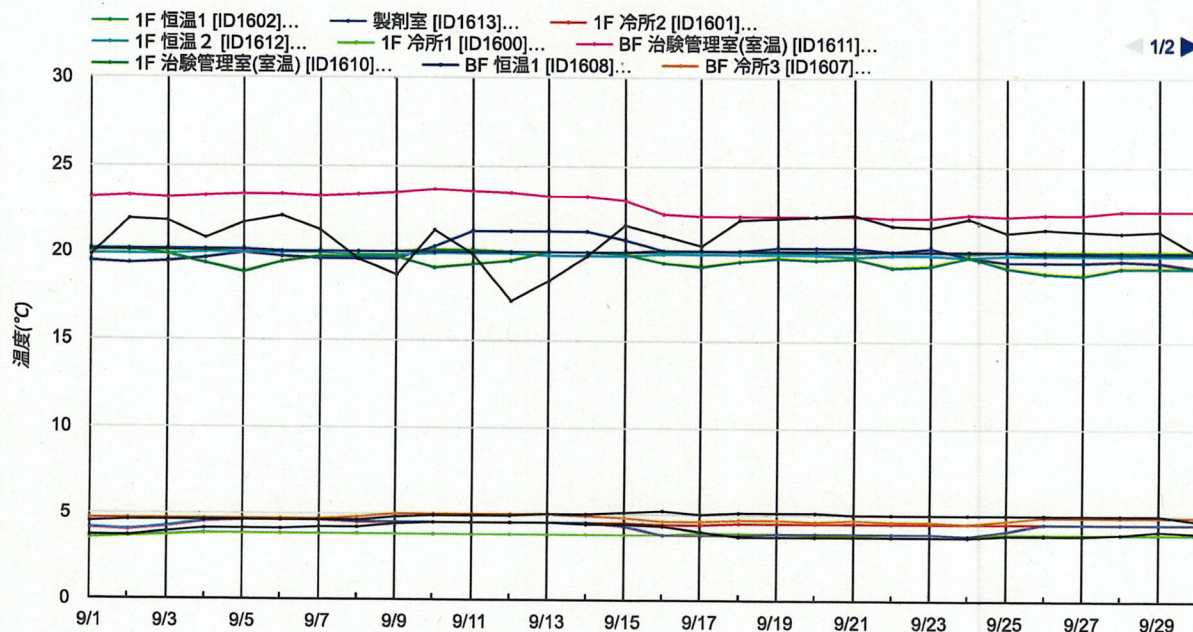

	最低	平均	最高	ラベル
温度[°C]	19.6	20.0	20.4	1F 恒温1 [ID1602]
温度[°C]	18.7	20.0	22.0	製剤室 [ID1613]
温度[°C]	4.1	4.5	5.2	1F 冷所2 [ID1601]
温度[°C]	19.4	19.9	20.2	1F 恒温2 [ID1612]
温度[°C]	3.3	3.8	4.2	1F 冷所1 [ID1600]
温度[°C]	21.8	22.7	23.9	BF 治験管理室(室温) [ID1611]
温度[°C]	18.5	19.5	20.3	1F 治験管理室(室温) [ID1610]
温度[°C]	19.5	20.1	20.4	BF 恒温1 [ID1608]
温度[°C]	4.3	4.8	5.3	BF 冷所3 [ID1607]
温度[°C]	3.7	4.3	5.0	BF 冷所2 [ID1606]
温度[°C]	4.2	4.9	5.8	BF 冷所1 [ID1605]
温度[°C]	3.3	4.0	4.7	BF 冷所4 [ID1615]
温度[°C]	16.7	20.9	24.3	無菌室 [ID1614]



2026/09

1日

3日

1週

2週

1月

1年